

Markt Lichtenau
 Herr Fischer
 Ansbacher Str. 11
 91586 Lichtenau

 Analytik Institut Rietzler GmbH
 Laborstandort Ansbach
 Ziegelhütte 3
 91522 Ansbach

 Telefon 0981 97 25 77-20
 Telefax 0981 97 25 77-22

 labor-ansbach@rietzler-analytik.de
 www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB1800336/MKTLICC1-vf

 Auftraggeber: Markt Lichtenau
 Auftraggeber Adresse: Ansbacher Str. 11, 91586 Lichtenau
 Probenahmeort: siehe unten
 Probenehmer: AIR (Herr Zimmer)
 Probenahmedatum: 18.01.2018
 Probeneingangsdatum: 18.01.2018
 Prüfzeitraum: 18.01.2018 - 20.01.2018

Untersuchungsergebnis Rohwasser

Probenbezeichnung				Br. 1 Lichtenau 4110/6730/00001
Labornummer				CP1801729
Probenahmedatum				18.01.18-09:55h
Probenahmeort				Lichtenau
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Koloniezahl bei 22 °C	TrinkwV §15 Abs. 1c*	1/ml	100	0
Koloniezahl bei 36 °C	TrinkwV §15 Abs. 1c*	1/ml	100	0
coliforme Keime	Colilert®-18/ Quanti-Tray®*	1/100ml	0	0
E.coli	Colilert®-18/ Quanti-Tray®*	1/100ml	0	0
pH-Wert	DIN 38 404-C5*		6,5 - 9,5	7,28
Temperatur	DIN 38 404-C4-1*	°C		10,2
Leitfähigkeit (25 °C)	DIN EN 27888 (C8)*	µS/cm	2970	590

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

 Zugelassen nach
 AbfKlärV, DüngV

 Messstelle nach
 §29b BImSchG, §42 BImSchV

 Untersuchungsstelle nach
 §18 BBodSchG

 Untersuchungsstelle nach
 §15 Abs. 4 TrinkwV


 Untersuchungsstelle nach
 §6 Abs. 6 der Altholzverordnung

 Zertifiziert nach
 AQS-Leitstelle Bayern

 Akkreditiert nach
 DIN EN ISO/IEC 17025


Die Anforderungen nach TrinkwV (Stand 2018) werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Analytik Institut Riezler GmbH, Ansbach, den 22.01.2018

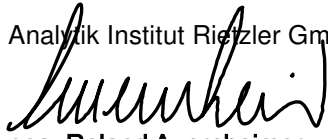

ppa. Roland Auernheimer
Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -